

# 入札仕様書

## 1. 工事名称

熱海伊豆海の郷 自動火災報知設備 受信機更新工事

## 2. 工事場所

静岡県熱海市伊豆山7 1 7-1

## 3. 工事概要

- 既設受信機（GR 型 RXN-640J6）の更新  
※同等品も可とするが、本機の上代以上のものとし、事前に内容を提示し承認を得ること
- 付帯する関連機器・システムデータ書換え調整(各所を最新の名称に更新)
- 撤去品の搬出・廃棄処分
- 新設設備の結線・接続・調整作業
- 全館関連設備（非常放送設備、制御連動機器等）の総合起動試験
- 消防申請（着工届・設置届）の作成および消防本部への提出
- 消防検査の日程調整および立会い

## 4. 工事範囲

1. 新規受信機および付属品の納入・設置・結線・システムデータ登録調整
2. 既設機器撤去・廃棄
3. 梱包・運搬費用
4. 消防関係書類（着工届・設置届）作成・提出
5. 消防検査調整および立会い
6. 起動試験・総合調整
7. 工事管理費・諸経費

## 5. 工事除外項目

- 休日／夜間および早朝工事
- 既設配線の不具合修繕
- 既設感知器の不具合修繕
- その他本仕様書に記載のない項目

## 6. 工期


2026年2月27日（金）

## 7. その他条件

- 消防本部の指導に従い、必要な是正があった場合は速やかに対応すること。
- 作業にあたり安全管理を徹底し、施設利用者への影響を最小限とすること。



| 番号 | 名 称          | 摘 要              | 数量 |
|----|--------------|------------------|----|
| 1  | LCD表示・操作部    | 19インチ, カラータッチパネル | 1  |
| 2  | 交 流 電 源 灯    | LED, 緑           | 1  |
| 3  | スイッチ注意灯      | LED, 赤           | 1  |
| 4  | システム変更灯      | LED, 緑           | 1  |
| 5  | 保 守 灯        | LED, 赤           | 1  |
| 6  | 故 障 灯        | LED, 黄           | 1  |
| 7  | LCD異常灯       | LED, 黄           | 1  |
| 8  | ベル一時停止スイッチ灯  | LED, 赤           | 1  |
| 9  | 受信機音響停止スイッチ灯 | LED, 赤           | 1  |
| 10 | 復旧スイッチ灯      | LED, 赤           | 1  |
| 11 | 電話ジャック       |                  | 1  |
| 12 | USBポート       |                  | 1  |

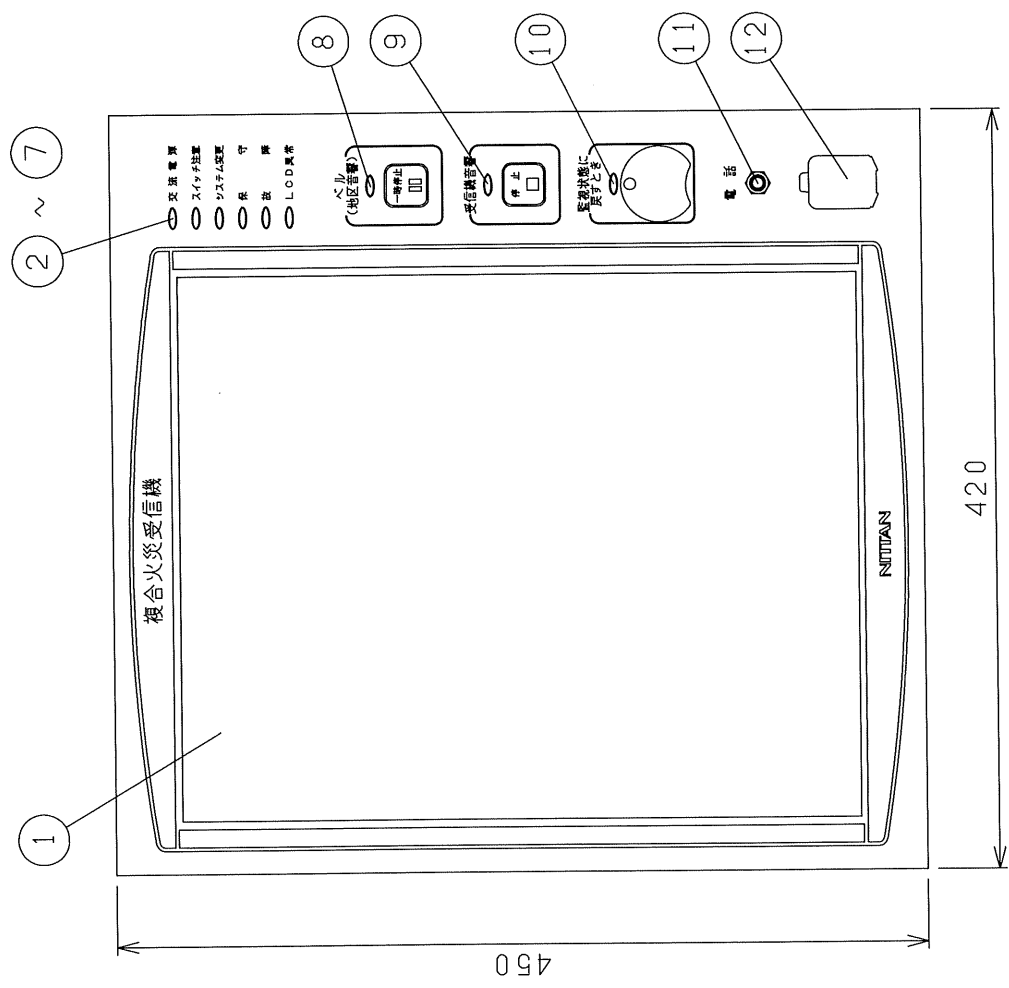

|    |          |      |    |                  |
|----|----------|------|----|------------------|
| 塗装 |          |      | 記号 | RXN-640          |
| 質量 |          | 尺    | 品名 | GR型受信機<br>表示部詳細図 |
|    |          | 1/4度 |    |                  |
| 日付 | 2021.9.1 |      |    |                  |
| 図番 | E0220258 |      |    | ニッタン株式会社         |